



ПРОЕКТ Доклада
Итоги отопительного периода 2024-2025 годов
и задачи по подготовке к предстоящему отопительному периоду

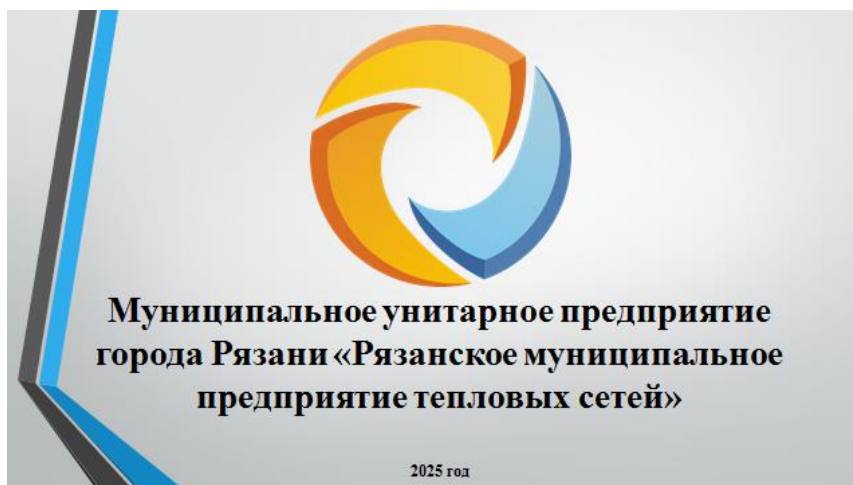


Коллеги добрый день!

Докладывает главный инженер Муниципального унитарного предприятия города Рязани «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей»
Терехов Сергей Вячеславович!

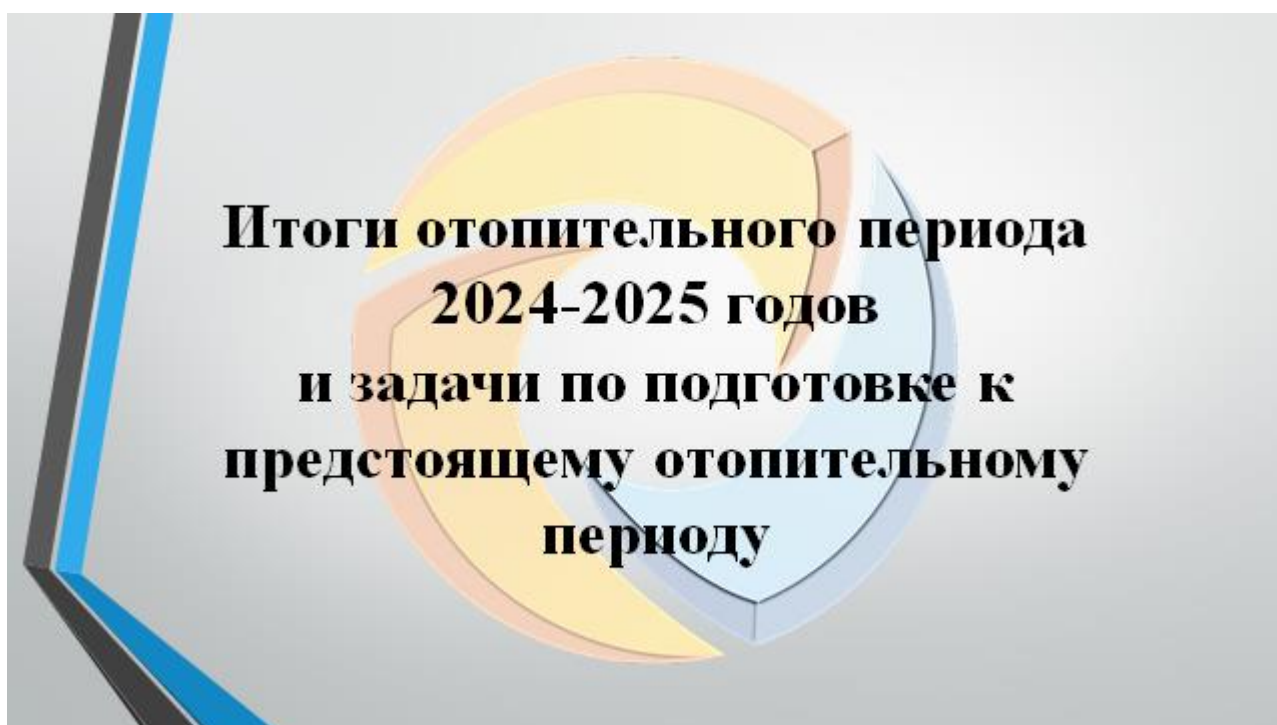

Коротко хотел бы подвести итоги отопительного периода и озвучить основные задачи по подготовке к предстоящему отопительному периоду.

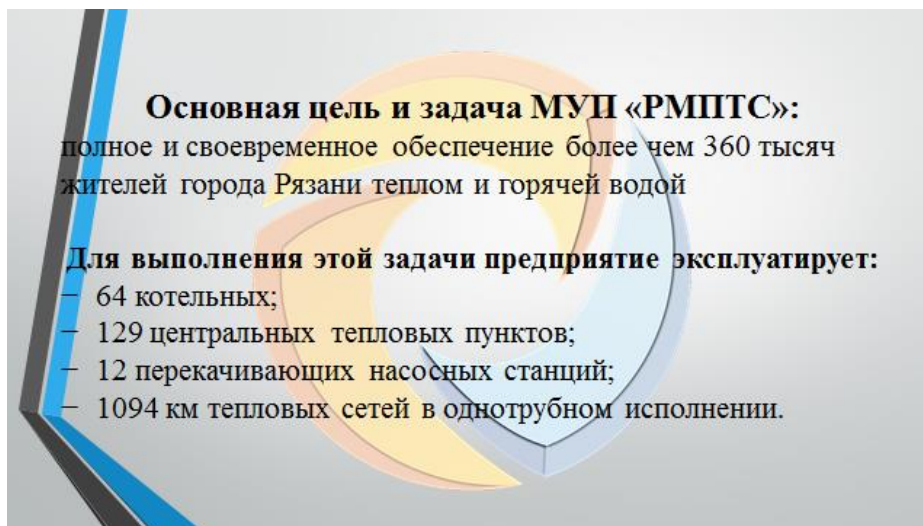

Основная цель и задача предприятия – это полное и своевременное обеспечение более чем 360 тысяч жителей города Рязань теплом и горячей водой.

Для реализации этой цели предприятие эксплуатирует:

- 64 котельных (с общей установленной мощностью 391,43 Гкал/час и присоединенной нагрузкой 362,76 Гкал/час);
- 129 центральных тепловых пунктов;
- 12 перекачивающих насосных станций;
- 1094,1 км тепловых сетей в однотрубном исполнении, в т.ч.:
 - магистральных сетей 246,7 км, диаметром до 1200 мм включительно (средним диаметром 489),
 - квартальных сетей 847,4 км (средним диаметром 115).

Итоги отопительного периода 2024-2025 годов

В Рязани с 8 октября 2024 года начался отопительный период, который завершился 22 апреля 2025 года;


Все потребители включены в течение 8 дней;

С целью своевременной ликвидации аварийных ситуаций на предприятии созданы материально технические запасы, организовано дежурство аварийно-восстановительных бригад.

Отопительный период 2024-2025 годов был начат 08.10.2024, а закончен 22.04.2025 на основании постановлений администрации города Рязани.

С целью своевременной ликвидации аварийных ситуаций на предприятии были созданы материально технические запасы, организовано дежурство аварийно-восстановительных бригад.

Отопительный период прошел без серьезных нарушений и перебоев теплоснабжения потребителей.

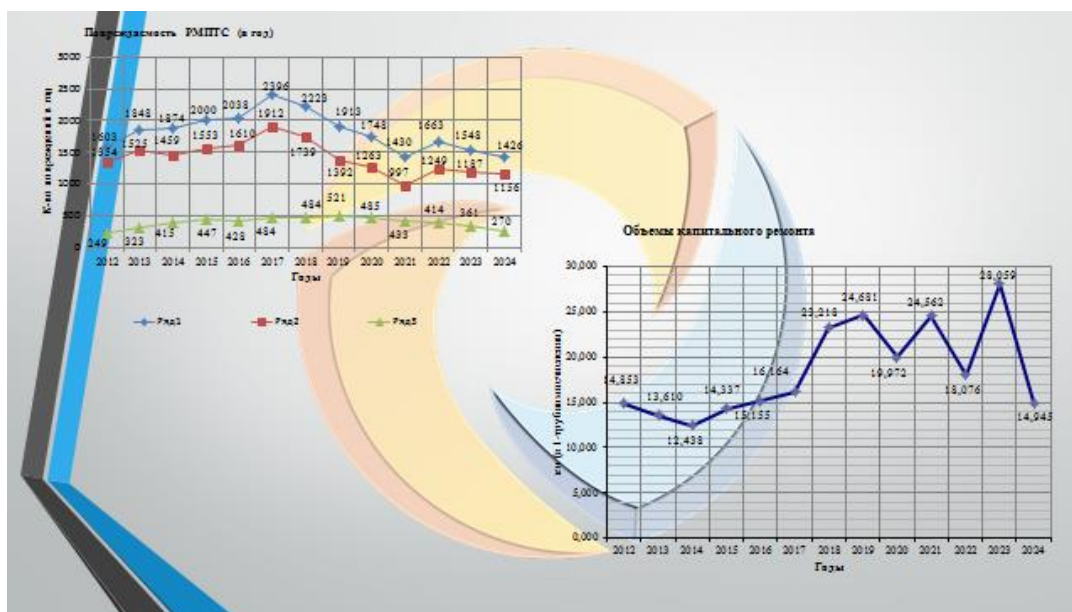

Коллеги обратите внимание на слайд, на нем отражена динамика повреждаемости и ремонтов тепловых сетей предприятия.

Фактически предприятие с 2017 года наращивает объемы замены сетей. Это позволило стабилизировать повреждаемость и перейти к ее снижению.



Понимая особую значимость ремонта магистралей, Губернатором и Правительством Рязанской области принято решение о субсидировании ремонтов тепловых сетей. Начиная с 2018 года, выделялись субсидии в размере 200 млн. руб., это позволило увеличить объемы ремонта магистральных сетей на 5 км ежегодно. Программа завершена в 2024 году.

Благодаря закольцованности тепловых сетей работы по замене магистралей в этом году начаты в мае.



Особое внимание уделяется испытаниям на прочность и плотность тепловых сетей. Сети разделены на 17 участков, а испытания проводятся с использованием дизельной насосной установки. С 2017 года пробное давление для испытаний принято на уровне 1,5 от рабочего (на 25% выше регламентированного) с нижним порогом в 10 атм.



Коротко остановлюсь на подготовке котельных предприятия к работе в ОЗП. С 1983 года, с момента основания предприятия, совместно с Ростехнадзором было закрыто 77 котельных, не отвечающих современным требованиям безопасности. Потребители тепла от этих котельных переводятся на сети централизованного теплоснабжения.

Коротко подведу итоги доклада. В 2025 году предприятие планирует:

Информация «О ходе подготовки МУП «РМПТС» к отопительному сезону 2025-2026»				
За счет средств ремонтной программы МУП «РМПТС» (156,209 млн. руб.):				
– замена тепловых сетей 12,6 км, в том числе:				
замена тепловых сетей ГВС – 6,2 км,				
замена тепловых сетей отопления – 6,4 км;				
– восстановление 33,3 тыс. м ² тепловой изоляции;				
– выполнение ремонта котлов и котельного оборудования – 50 ед.;				
– обследование и ремонт дымовых труб котельных – 21 ед.				
Выполнение профилактических ремонтов котельных – 64 шт., ЦТП – 129 шт., ПНС – 12 шт.				
Выполнение гидравлических испытаний на 16 участках магистральных тепловых сетях, начало испытаний с 13.05.2025.				
В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» запланирован капитальный ремонт магистральных тепловых сетей на 5 участках, протяженностью 7,88 км со стоимостью работ 377,056 млн. руб.:				
№ п/п	Наименование участка	Диаметр, мм	Протяженность, км	Сметная стоимость работ, руб.
1	3-й, ул.Соборная ЗТК-318-ЗТК-323-ЗТК-599-ЗТК-590, инв. № 00-010112 (соор.37), инв. № 00-009959 (соор. 38)	500/300	1,941	86 261 267,29
2	2-й, Первомайский пр-кт ЗТК-535-ЗТК-590, инв. № 00-010112 (соор.37)	500	0,816	65 735 983,19
3	2-й, ул. Урицкого, 6ТК-6-6ТК-12, инв. № 00-010112 (соор.37)	400	0,884	53 326 998,04
4	1-й, ул. Высоковольтная, 1ТК-553 - 1ТК-553/6, инв. № 00009277, инв. № 00009297 (соор. 40), инв. № 00009236 (соор.19)	500	2,247	81 961 746,96
5	1-й, ул. Гагарина, 1ТК-550-1ТК-550/9, инв. №00-009678 (соор.40)	400/200	1,992	89 770 754,00
ИТОГО			7,880	377 056 749,48

За счет средств ремонтной программы:

- замена тепловых сетей 12,6 км, в том числе:
 - замена тепловых сетей ГВС – 6,2 км,
 - замена тепловых сетей отопления – 6,4 км;
- восстановление 33,3 тыс. м² тепловой изоляции;
- выполнение ремонта котлов и котельного оборудования – 50 ед.;
- обследование и ремонт дымовых труб котельных – 21 ед.

- выполнение профилактических ремонтов котельных (ремонт котлов и котельного оборудования) – 64 шт., ЦТП (ремонт водоподогревателей) – 129 шт., ПНС (ремонт насосных агрегатов) – 12 шт.
- выполнение гидравлических испытаний на 16 участках магистральных тепловых сетях, начало испытаний с 13.05.2025 и другие мероприятия.

В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» запланирован капитальный ремонт магистральных тепловых сетей на 5 участках, общей протяженностью 7,88 км со стоимостью работ 377,056 млн. руб.

Кроме того, на 2025 год запланирован капитальный ремонт тепловых сетей за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования (субсидии) в следующих объемах:

Перечень мероприятий планируемых к реализации за счет средств списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам на 2025г					План капитального ремонта тепловых сетей МУП «РМПТС» на 2025 год				
№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр, мм	Протяженность, км	Сметная стоимость, руб.	№ п/п	Наименование участка	Диаметр, мм	Протяженность, км	Сметная стоимость работ, руб.
1	Капитальный ремонт участка трубопроводов ул. Великая, 1 по ТК-3, инв. № 00002597	377	1,516	58 490 310,00	1	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов ул. Радищева ЦТП Ленина, 45а-3ПК-18-ЦТП Радищева, 10, инв. № 00-010112	300/125	1,652	77 566 494,53
2	Капитальный ремонт участка трубопроводов от ЦТП Ленинского комсомола 3а - 2а Железнодорожная, 34, инв. № 00003319	150/80	1,382	23 995 100,00	2	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 4 т/м, ул. Новоселов, 4ТК-842/5 - 4ТК-1-28 (ЦТП-28), инв. № 00009220	300	0,944	32 252 180,00
3	Капитальный ремонт участка трубопроводов ЦТП-50 кв. - ул. Высоковольтная, 18 к.2, инв. № 00-009869	150/70	1,780	20 264 345,47	3	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 2 т/м, пр-д Яблочкова, от 2ПАВ-206 до 2СТ-210, инв. № 00-010112	500	0,259	13 732 056,88
					4	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 2 т/м, пр-д Яблочкова, от 2ПАВ-206 - 2ТК-206/1, инв. № 00-009959	400	0,334	16 318 945,43
ИТОГО				102 749 755,47	ИТОГО				139 869 676,84

Кроме того, на 2025 год запланирован капитальный ремонт тепловых сетей за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования (субсидии), общей протяженностью 7,86 км со стоимостью работ 242,619 млн. руб.

Все тепломеханическое оборудование, производственные здания и сооружения подготавливаются к отопительному сезону 2025-2026 согласно «Мероприятиям по подготовке к отопительному сезону 2025-2026», утвержденных директором МУП «РМПТС» и согласованные Управлением энергетики и ЖКХ администрации г. Рязани.

Новые объекты МУП «РМПТС»

В 2024 году завершены работы по строительству и вводу в эксплуатацию новой квартальной котельной установленной мощностью 40 МВт по улице Белякова и тепловых сетей от нее, а также участка 1 этапа строительства 1-й тепломагистрали, проложенного от НРТЭЦ, протяженностью 1361м, диаметром 1200мм.

Это привело к существенному улучшению качества теплоснабжения. Новые объекты успешно прошли проверку в ходе всего отопительного сезона 2024-2025 годов, демонстрируя высокую надежность и эффективность работы.



В 2024 году завершены работы по строительству и вводу в эксплуатацию новой квартальной котельной установленной мощностью 40 МВт по улице Белякова и тепловых сетей от нее, а также участка 1-го этапа строительства 1-й тепломагистрали, проложенного от НРТЭЦ, протяженностью 1361м, диаметром 1200мм.

Это привело к существенному улучшению качества теплоснабжения. Новые объекты успешно прошли проверку в ходе всего отопительного сезона 2024-2025 годов, демонстрируя высокую надежность и эффективность работы.

Коллеги благодарю за внимание, доклад окончен!